



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT18-038405
2. 의뢰자
 - 업체명 : (주)한샘이펙스
 - 주소 : 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 52 (원시동)
3. 시험기간 : 2018년 03월 27일 ~ 2018년 05월 08일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 인조대리석(M-L-CRS)
6. 시험방법
 - (1) 실내공기질공정시험기준 ES 02131. 1b (국립환경과학원고시 제2017-58호)
7. 시험결과
 - 1) 인조대리석(M-L-CRS)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
총휘발성유기화합물 (TVOC)	mg/(m ³ ·h)	(1)	0.011	-
톨루엔 (Toluene)	mg/(m ³ ·h)	(1)	불검출 (검출한계 0.0005)	-
포름알데하이드 (Formaldehyde)	mg/(m ³ ·h)	(1)	0.001	-

확인	작성자 성명	김현진	기술책임자 성명	강병철
----	-----------	-----	-------------	-----

- 비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

2018년 05월 08일

한국건설생활환경시험연구원






군포시험실 : 15845 경기도 군포시 공단로 149 1' VALLEY군포 805호 (031)389-9100

결과문의 : 건축유해성평가센터 ☎ (031)389-9107

총 3페이지 중 1페이지

양식QP-20-01-05(5)

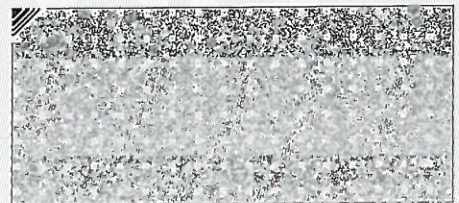
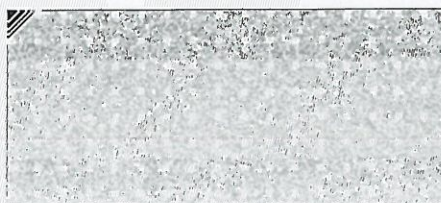
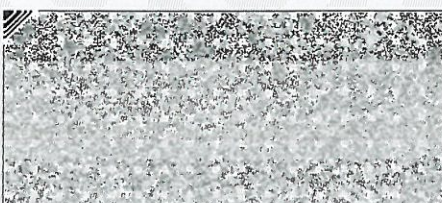


시험성적서

성적서번호 : CT18-038405

첨부자료

시험항목	시험결과(상세)			시험방법
	방출량 [mg/(m ² ·h)]			
	시료-1	시료-2	평균값	
총휘발성유기화합물 (TVOC)	0.011	0.011	0.011	실내공기질공정 시험기준 ES 02131. 1b (국립환경 과학원고시 제2017-58호)
톨루엔 (Toluene)	불검출 (검출한계 0.000 5)	불검출 (검출한계 0.000 5)	불검출 (검출한계 0.000 5)	
폼알데하이드 (Formaldehyde)	0.001	0.001	0.001	



시험성적서

성적서번호 : CT18-038405


★ 시험조건

1. 소형챔버 시험조건

시료형태	고체 건축자재	시료구분	일반자재
온도	24.5 °C ~ 25.4 °C	시료부하율	2.0 m ² /m ³
상대습도	49 % ~ 53 %	환기횟수	0.50 회/h

★ 시험기간 (챔버) : 7일

2. 시험편 사진

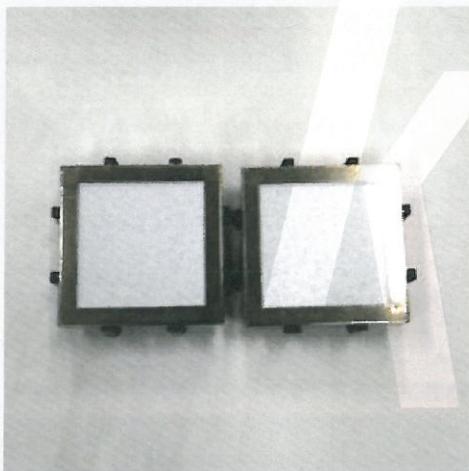

< 챔버 설치전 >

< 챔버 설치후 >

----- 이 하 여 백 -----

