



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT18-027719
2. 의뢰자
 - 업체명 : (주)한샘이펙스
 - 주소 : 경기도 안산시 단원구 원시동 산단로19번길 52 (원시동)
3. 시험기간 : 2018년 02월 28일 ~ 2018년 03월 23일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 인조대리석(U-H+HW)
6. 시험방법
 - (1) 실내공기질공정시험기준 ES 02131.1a (환경부 고시 제2017-11호)
7. 시험결과
 - 1) 인조대리석(U-H+HW)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
총휘발성유기화합물 (TVOC)	mg/(m ³ · h)	(1)	0.243	-
톨루엔 (Toluene)	mg/(m ³ · h)	(1)	0.009	-
폼알데하이드 (Formaldehyde)	mg/(m ³ · h)	(1)	0.004	-

확인	작성자명	김현진	기술책임자명	강병철
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.				



2018년 03월 23일

한국건설생활환경시험연구원



군포시험실 : 15845 경기도 군포시 공단로 149 1' VALLEY군포 805호 (031)389-9100

결과문의 : 건축유해성평가센터 ☎ (031)389-9107

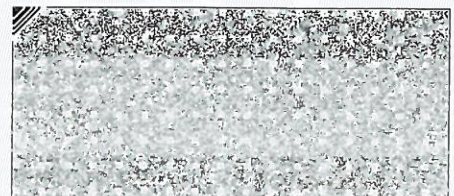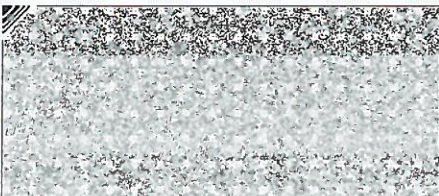


시험성적서

성적서번호 : CT18-027719

첨부자료

시험항목	시험결과(상세)			시험방법
	방출량 [mg/(m ² ·h)]			
	시료-1	시료-2	평균값	
총휘발성유기화합물 (TVOC)	0.254	0.231	0.243	실내공기질공정 시험기준 ES 02131. 1b (국립환경 과학원고시 제2017-58호)
톨루엔 (Toluene)	0.009	0.009	0.009	
폼알데하이드 (Formaldehyde)	0.003	0.004	0.004	



시험성적서

성적서번호 : CT18-027719


★ 시험조건

1. 소형챔버 시험조건


시료형태	고체 건축자재	시료구분	일반자재
온도	24.7 ℃ ~ 25.3 ℃	시료부하율	2.0 m ² /m ³
상대습도	49 % ~ 53 %	환기횟수	0.50 회/h

★ 시험기간 (챔버) : 7일

2. 시험편 사진

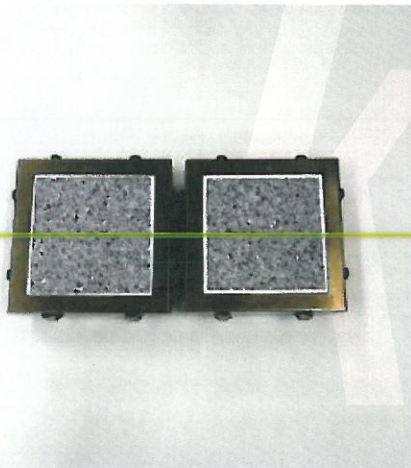

< 챔버 설치전 >

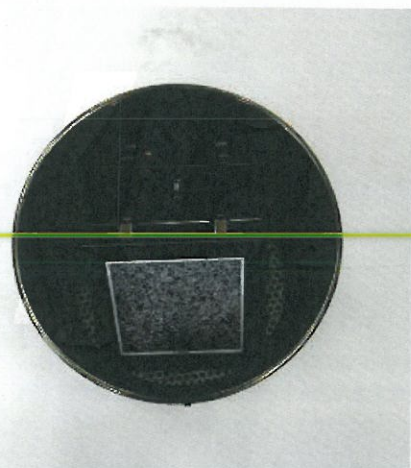

< 챔버 설치후 >

----- 이 하 여 백 -----

